Dirección Nacional de VIGILANCIA SANITARIA	**FLUJO DE PROCESO: MANEJO DE RESULTADOS FUERA DE ESPECIFICACIONES (OOS) Y/O ATIPICOS**	**Código:**	FP-DGCC-001
		Versión:	00
		Vigencia:	04/07/2023
		Página:	1 / 1

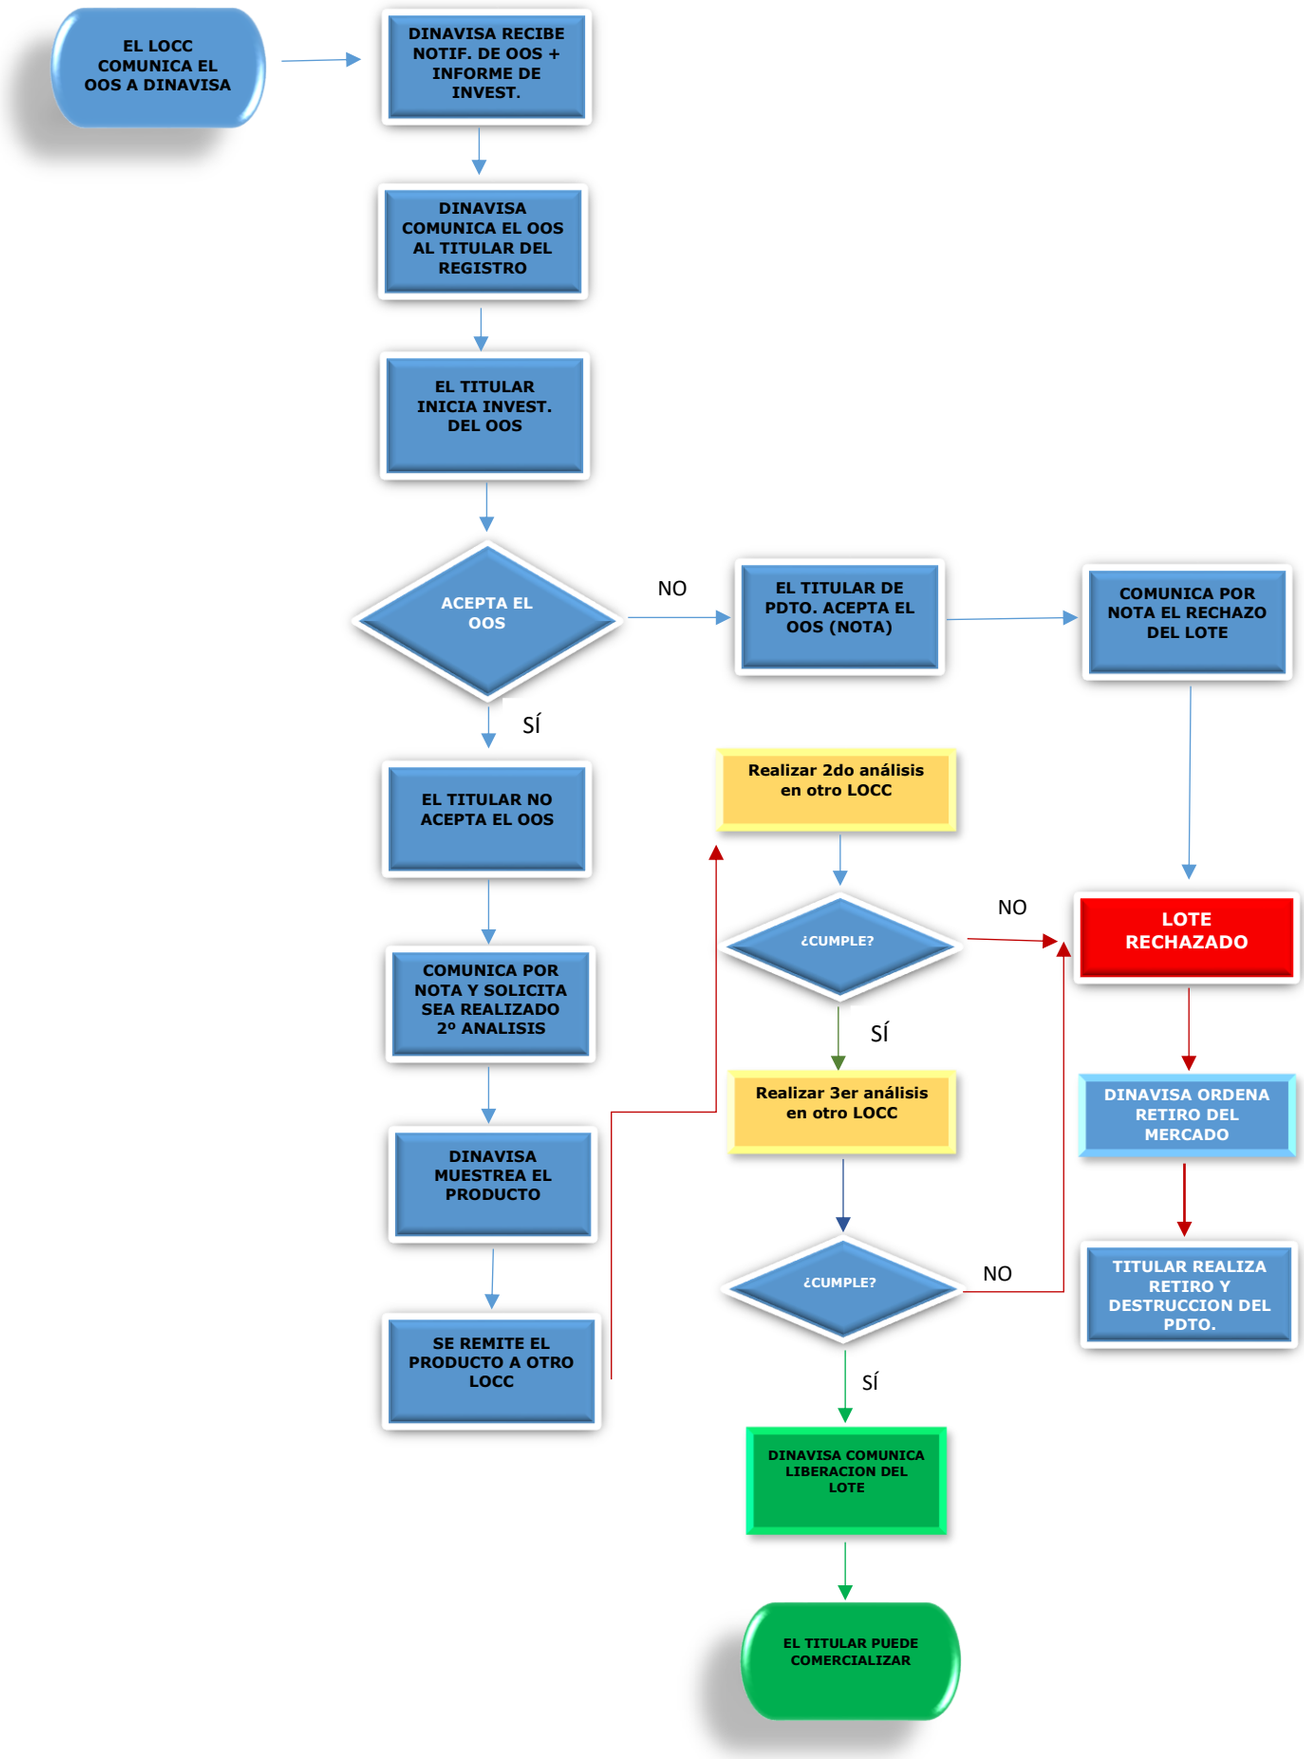

Relacionado al POE-DGCC-015